

RG180HH3/4 Ps.21mbar 5m³/h VIS MIN, VAS (con conducción), CÓDIGO 200227


Con una presión de entrada entre 0,1 y 1bar,
el regulador mantiene la presión de salida entre 19 y 23mbar
para caudales comprendidos entre 0,5 y 5m³/h



CARACTERÍSTICAS

- **Presión de Entrada:** 25-500mbar
- **Presión de Salida:** 19-23mbar
- **Seguridades:** VIS MIN (15mbar), VAS(42-75mbar)
- **Caudal nominal:** 5m³/h
- **Conexiones:** HH3/4
- **Toma de presión:** -
- **Disposición:** 180°
- **Conducción para venteo:** HH3/4 (withworth)

DIMENSIONES

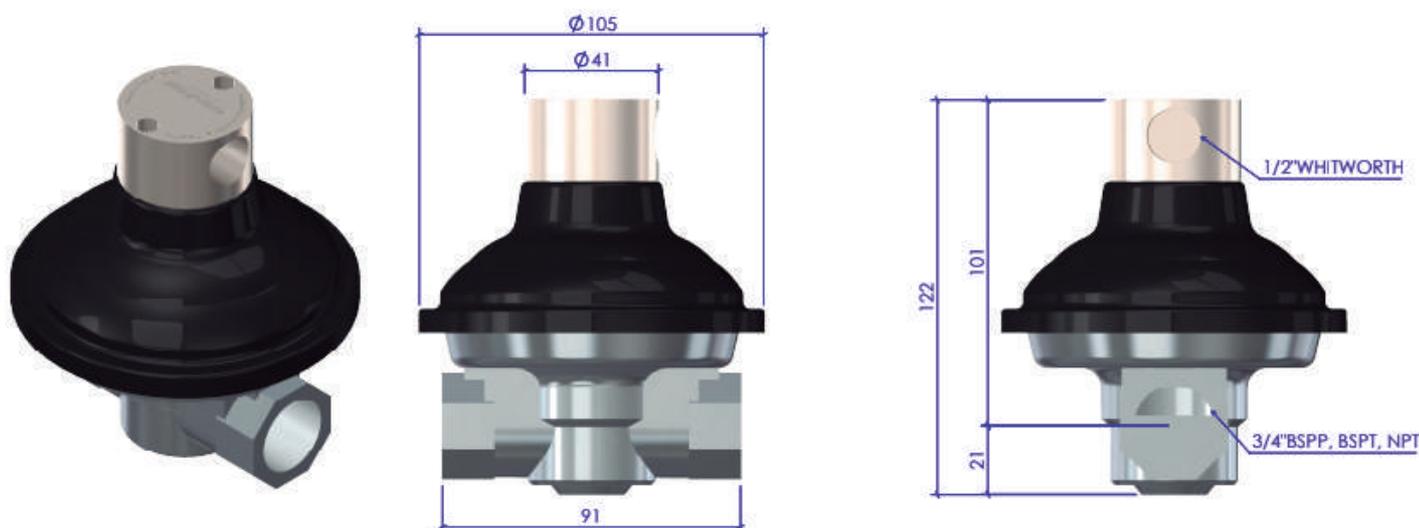

MATERIALES

- Membranas y juntas, en NBR resistente al Gas licuado del petróleo (GLP), Gas Natural (GN) y Gas Natural Sintético (GNS)
- Cuerpo en aluminio
- Tapa en acero galvanizado
- Tratamiento de cataforesis con alta resistencia en tapa y cuerpo
- Muelles en acero galvanizado
- Partes internas no metálicas, en PA con fibra de vidrio y resina acetal (POM)
- Filtro de acero inoxidable
- Fabricado en la UE

CUMPLIMIENTO DE NORMAS



Certificado AENOR de acuerdo a la norma UNE 60402-1 (2008)



Certificado CE de acuerdo a las normas EN 88-1:2011 + A1:2016, EN 13611:2019 y EN13611:2019/AC:2021

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- 

Comprobar la presión de entrada. No debe ser superior a 500 mbar.
- 

Colocar el regulador respetando el flujo del gas. Ver flecha de flujo en la parte inferior del regulador.
- 

En caso de que el regulador lleve conducción para el alivio y se instale en interior, deberá conducirse el alivio, al exterior mediante la conexión de la tubería correspondiente.
- 

Una vez colocado el regulador, comprobar que no hay ninguna fuga en las conexiones del mismo.
- 



Con todos los puntos de consumo aguas abajo del regulador cerrados, abrir la llave del gas anterior al regulador.
- 

En caso de que el regulador lleve VIS MIN automática esperar unos segundos (15-20 aprox.) hasta que se produzca el rearme de la VIS.
- 

En caso de VIS MIN manual, actuar sobre el dispositivo de rearme existente en el regulador (estirando de él) durante unos 2 segundos.
- 

El regulador comenzará a regular, cuando se produzca cualquier demanda de consumo.

CURVAS DE COMPORTAMIENTO

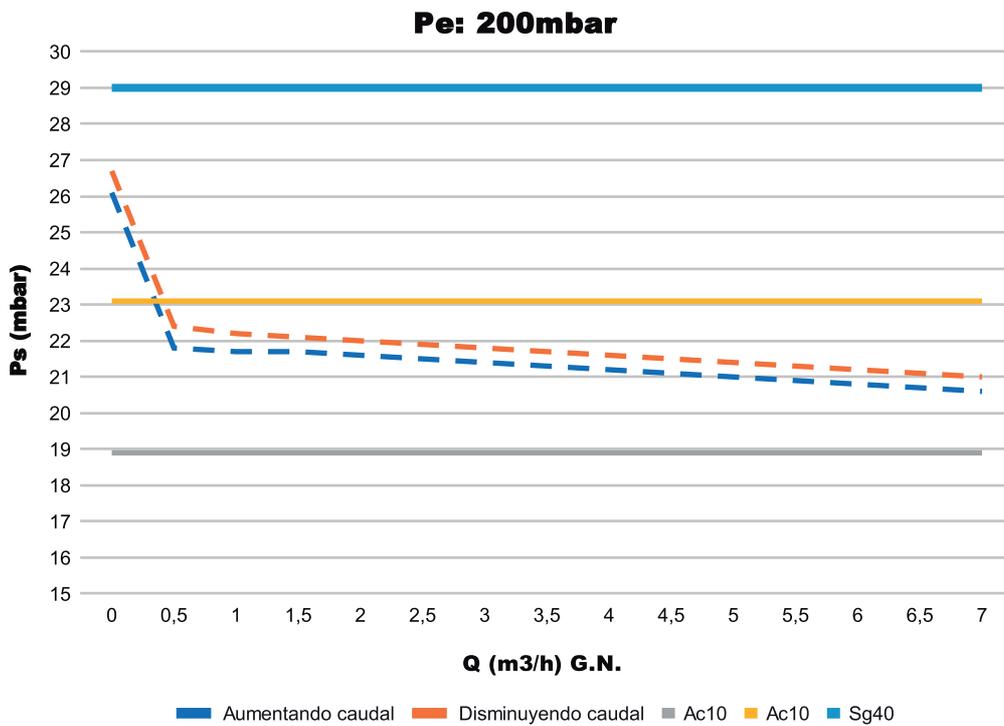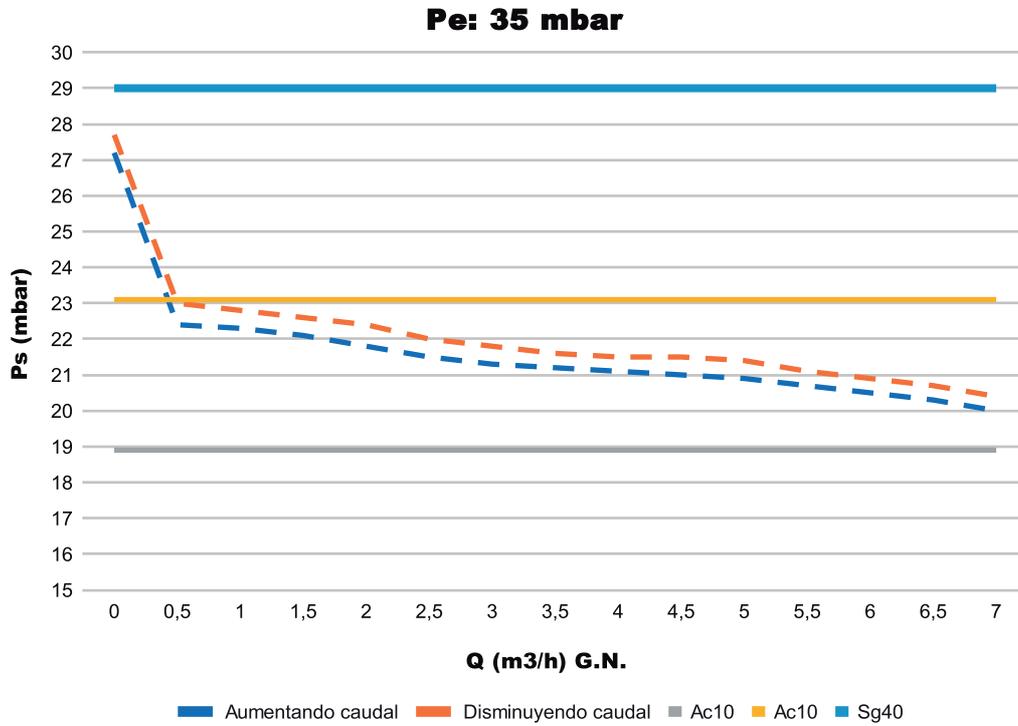

CURVAS DE COMPORTAMIENTO

